


RA5000 Klimaschrank

Gerätaufbau mit geöffneten Fronten

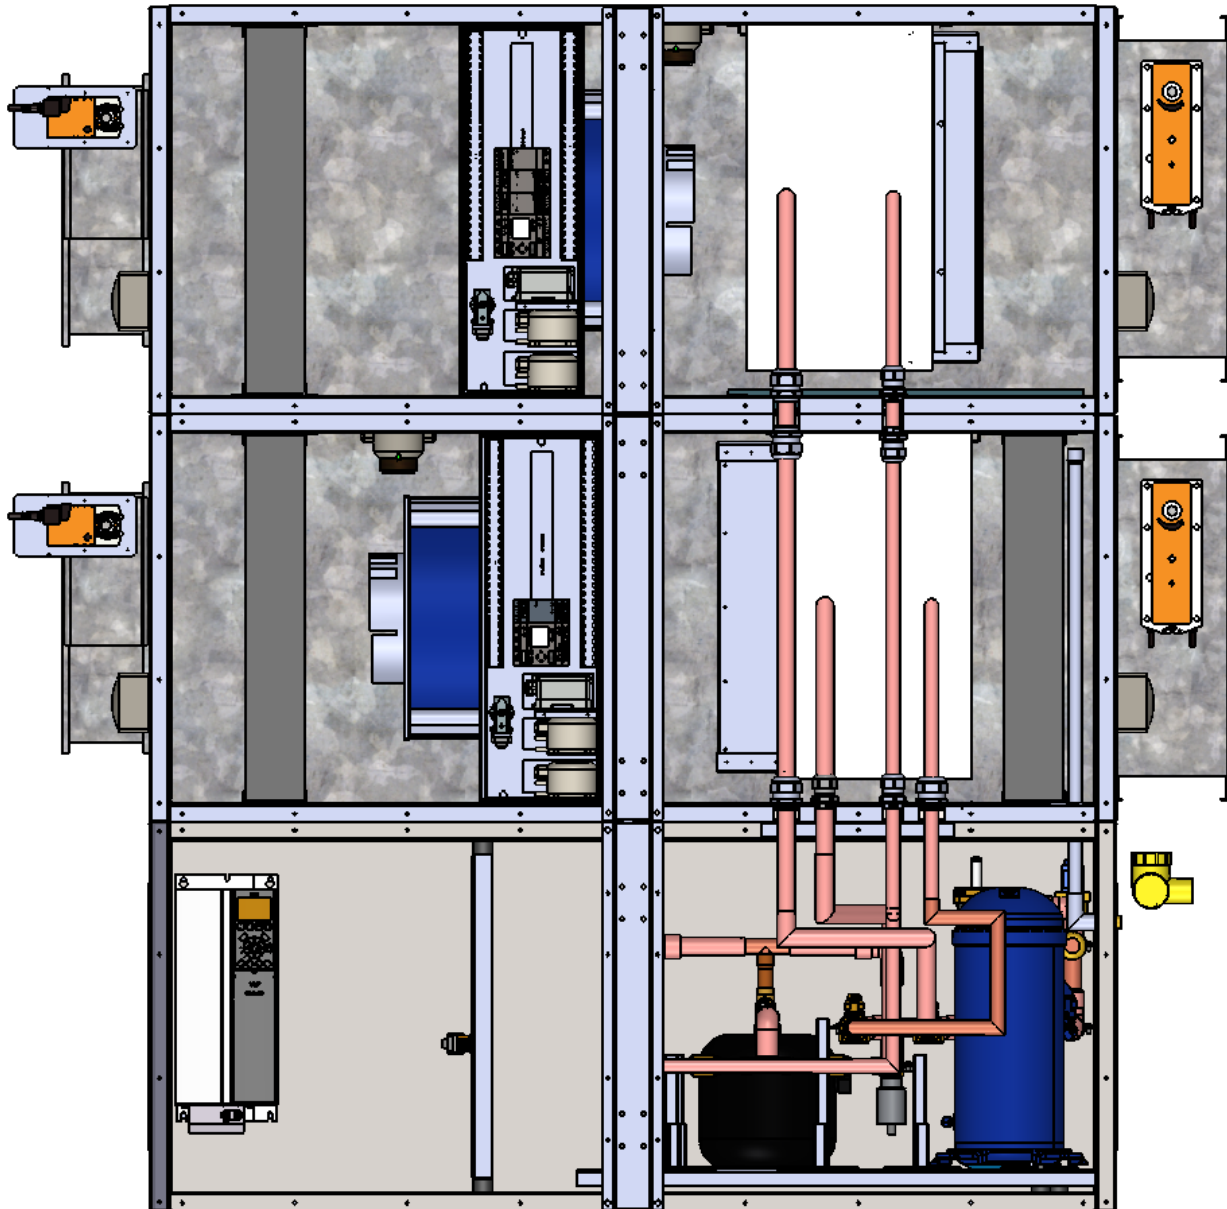


Originale Konstruktionsansicht RA3 5000 S vom 10.11.2025. Die untere Gerätezone zeigt Steuerung und integrierte Wärmepumpe.

Quelle: Baugruppe RA3 5000 S ohne türe.PDF, Seite 1. Stand: 10.11.2025.

Ausgewählter Abbildungsauszug. Maße, Anschlusslagen und aktuelle Ausführung werden im Projekt festgelegt. Keine Auslegungs- oder Montagezeichnung.

RA5000 Klimaschrank

Geschlossene Front und seitliche Anschlüsse

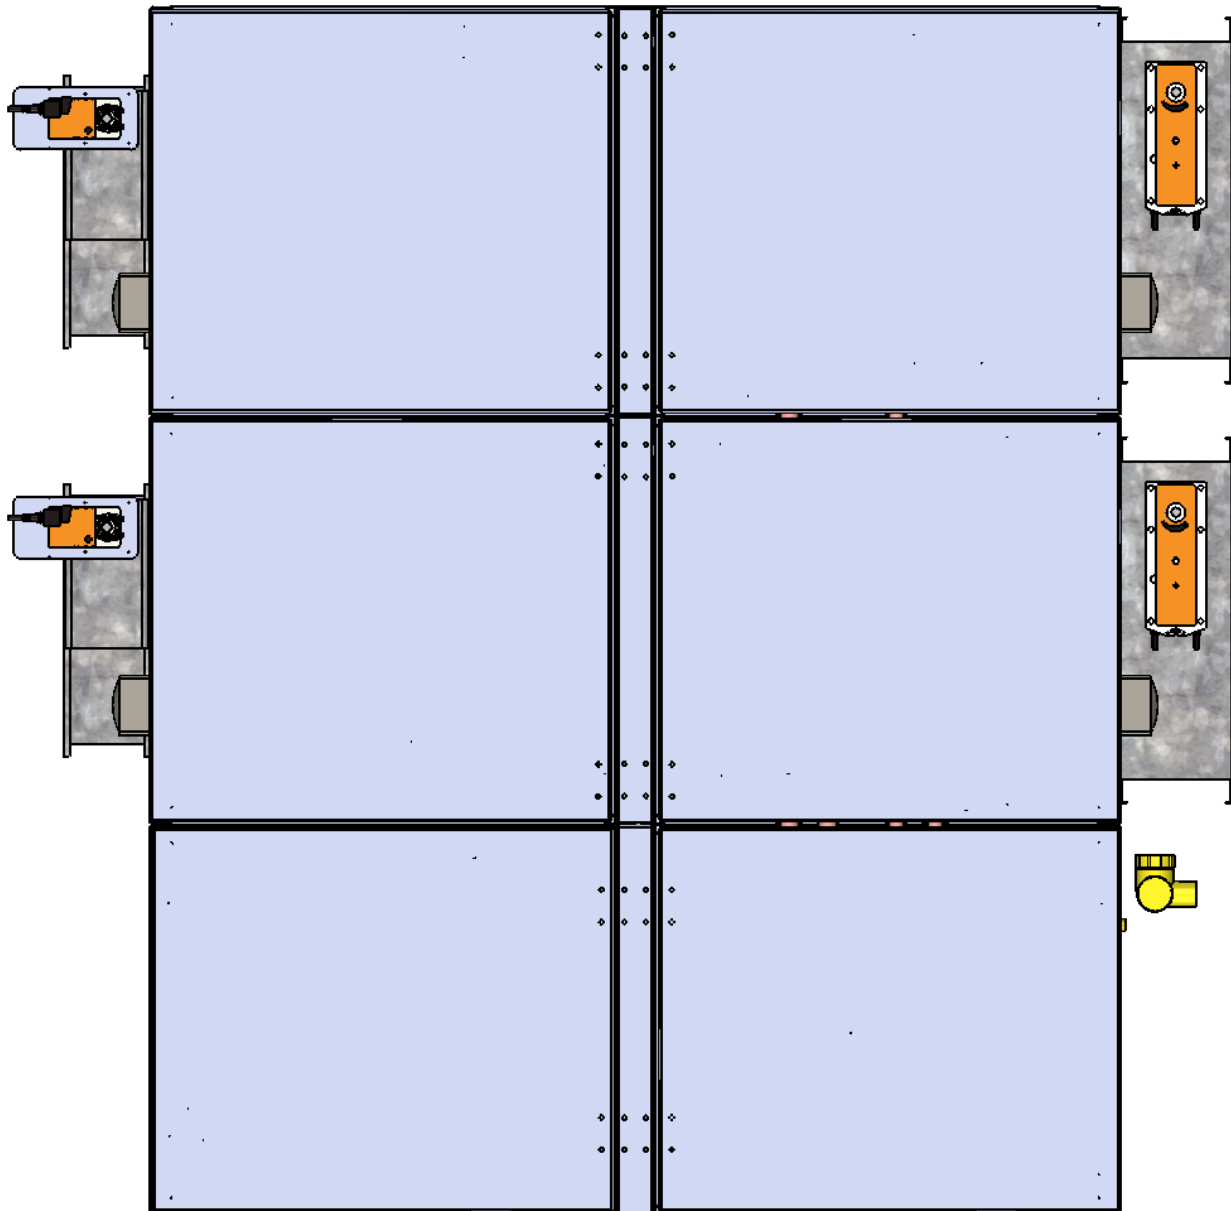


Originale Frontansicht derselben RA3-5000-S-Konstruktion vom 10.11.2025. Projektspezifische Anschlusslage vor der Ausführung abgleichen.

Quelle: Baugruppe RA3 5000 S.PDF, Seite 1. Stand: 10.11.2025.

Ausgewählter Abbildungsauszug. Maße, Anschlusslagen und aktuelle Ausführung werden im Projekt festgelegt. Keine Auslegungs- oder Montagezeichnung.

RA5000 Klimaschrank

Einblick in die Wärmepumpenbaugruppe

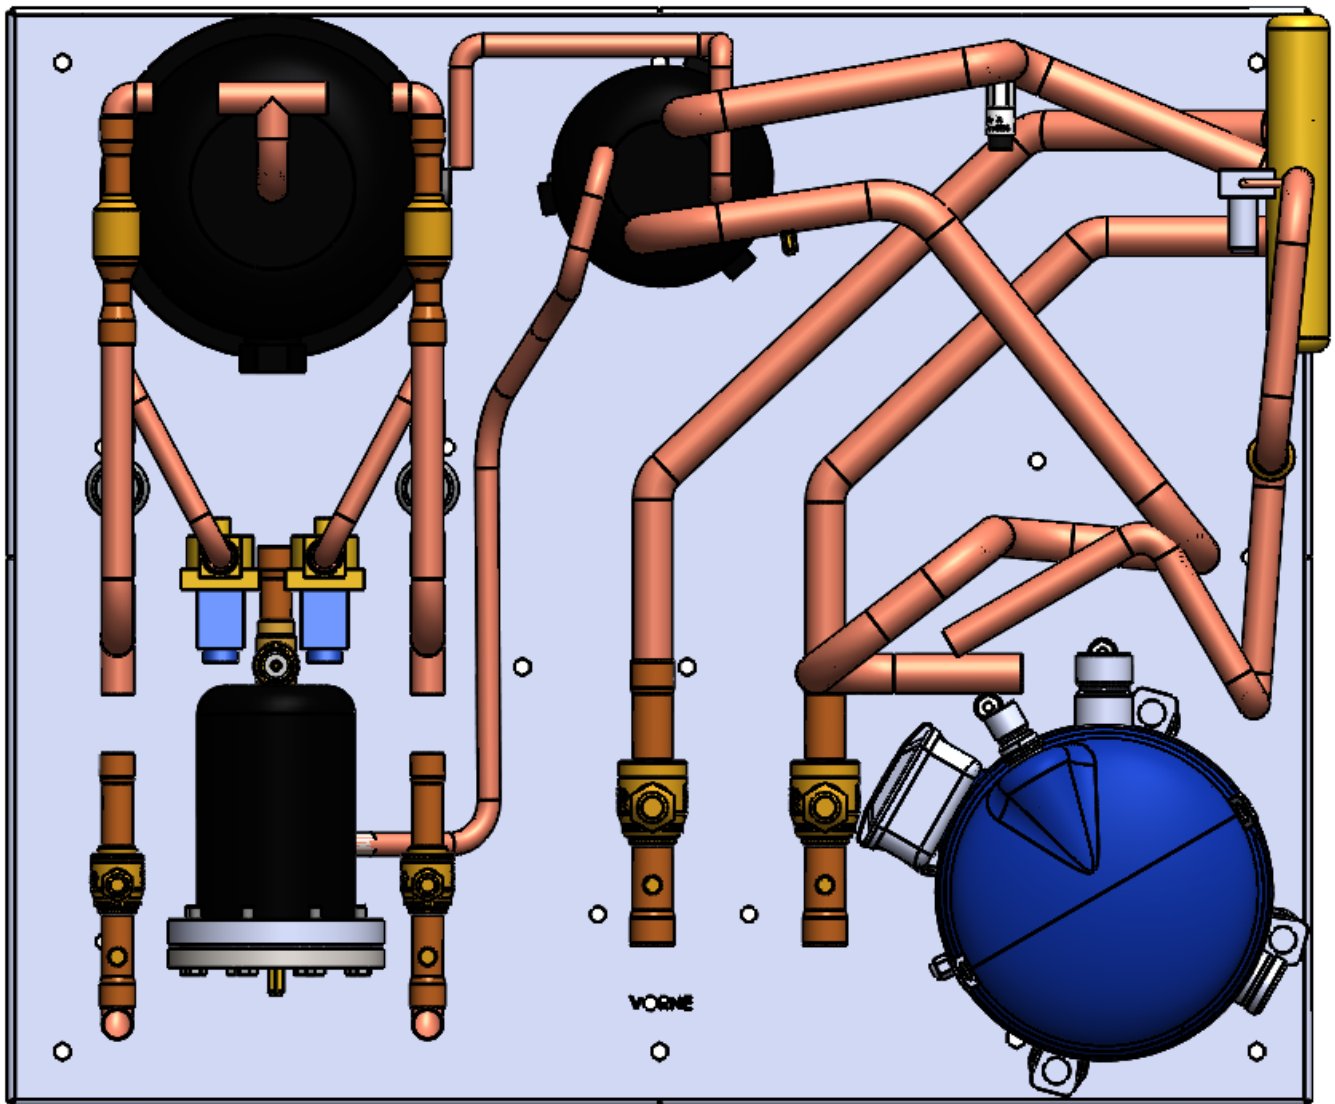

Originale technische Detailansicht aus demselben Konstruktionsbestand. Zeigt die Baugruppe, kein eigenständiges Leistungs- oder Anschlussdatenblatt.

Quelle: Heatpump.PDF, Seite 1. Stand: Kein eigenständiger aktueller Freigabestand belegt.

Ausgewählter Abbildungsauszug. Maße, Anschlusslagen und aktuelle Ausführung werden im Projekt festgelegt. Keine Auslegungs- oder Montagezeichnung.